



R1

INSPECTION SIDE  
INSPEKSJONSSIDE

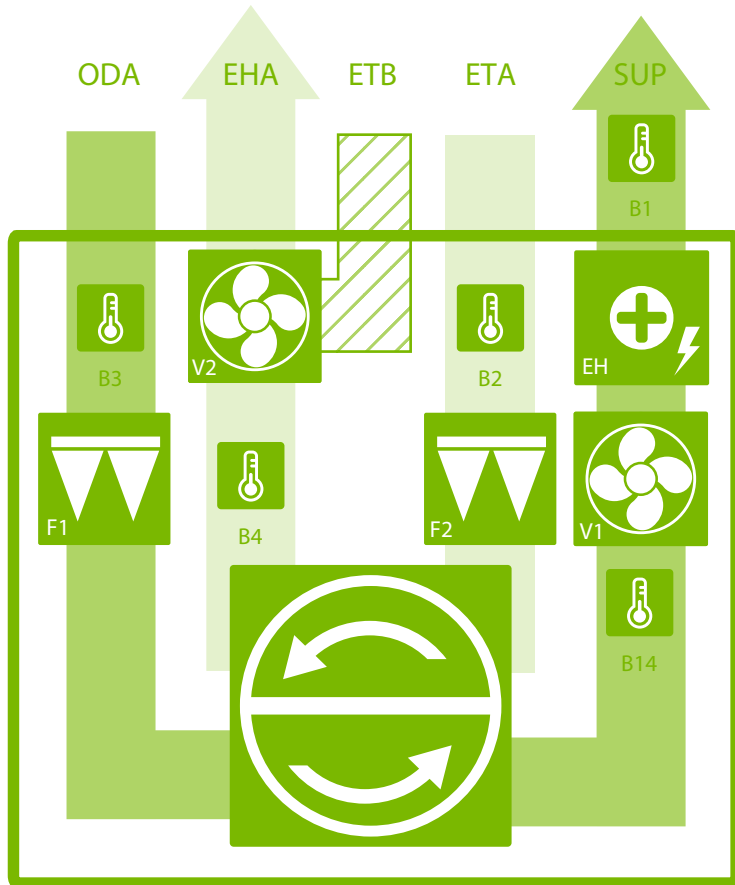

L1

INSPECTION SIDE  
INSPEKSJONSSIDE

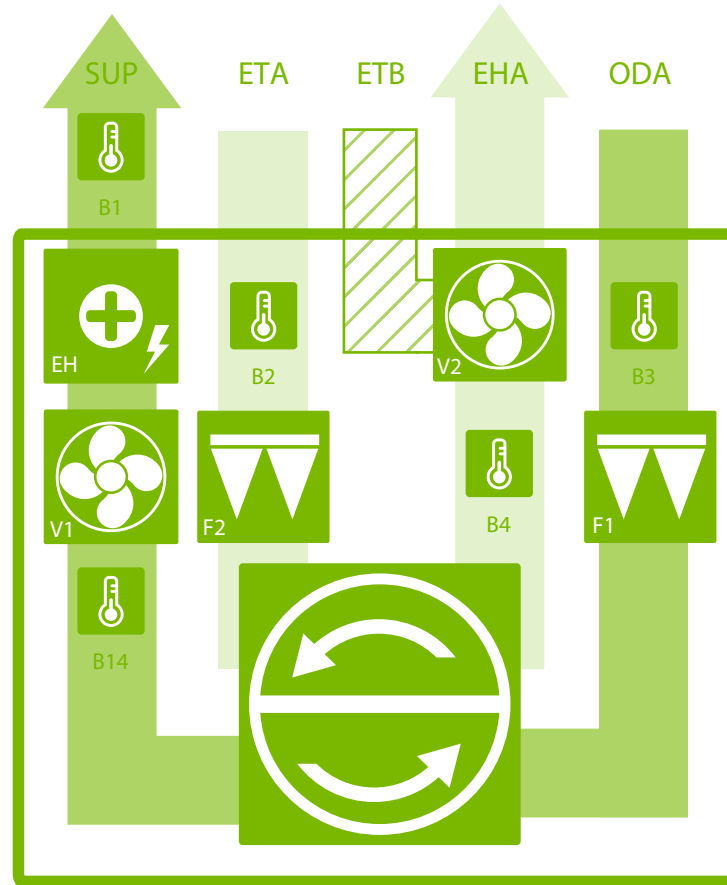

ODA Outdoor air / Inntak

SUP Supply air / Tilluft

ETA Extract air / Avtrekk

EHA Exhaust air / Avkast

ETB By-pass extraction without heat recovery /  
Bypass uten gjenvinning



Rotary heatexchanger / Roterende  
varmegjenvinner



Supply temperature sensor /  
Tilførseltemperaturføler

B1



Extract temperature sensor / Uttrekk  
temperatur sensr

B2



Outdoor temperature sensor /  
Utetemperaturføler

B3



Exhaust temperature sensor /  
Eksostempertursensor

B4



Temperature sensor after exchanger /  
Temperaturføler etter vekslers

B14



Supply air fan / Tilluftsvifte

V1



Extract air fan / Avtrekksvifte

V2



Electrical preheater / Elektrisk forvarmer

EH1



Electrical heater / Elektrisk varmebatteri

EH



Outdoor air filter / Friskluftsfiler

F1



Extract air filter / Avtrekks filter

F2