

# aldes



Intertek  
C22.2 no113  
UL 1812



## NOYAU

VRC contre-courant en polypropylène

## BOÎTIER (Standard)

Matériel : acier galvanisé 24 ga pré-peint

Raccords de drainage : inclus par défaut

Raccords de conduits : 5 po (127 mm)

Isolation : Polystyrène expansé moulé

Longueur : 23 po (584,2 mm)

Hauteur : 19 po (482,6 mm)

Profondeur : 16 po (406,4 mm)

Poids : 46 lb (21 kg)

Volet d'évacuation : fermé par gravité

Bouches pivotantes pour installations horizontales, verticales, obliques et mixtes



## MONTAGE

Chaînes de montage incluses

Montage mural en option (No. 200400921)



## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

120 V, 60 Hz, 187 W, 2,51 A



## FILTRES (Standard)

Quantité:

2 filtres MERV 6 lavables (No. 70033)

Types de filtres optionnels : MERV 8 (No. 70034)

MERV 13 (No. 70035)

# InspirAIR® ELITE

## VRC

### HK150-TQG

161 PCM à 0,4 po d'eau



FAIT AU  
CANADA



5 ANS  
GARANTIE

UNITÉ



5 ANS  
GARANTIE

NOYAU



BREVET EN  
INSTANCE



## VENTILATEURS ET MOTEURS

Deux moto-turbines à aubes à réaction (courbées vers l'arrière)

Moteurs à connexion rapide pour une maintenance facile et efficace, moteur PSC



## DÉGIVRAGE

Cycles d'évacuation contrôlés automatiquement : Les cycles sont contrôlés par un capteur de température lorsque la température extérieure descend en dessous de  $-5^{\circ}\text{C}$  ( $23^{\circ}\text{F}$ )

## GARANTIE

5 ans limités sur les noyaux et tous les composants couverts

## COMMANDES MURALES

Contact sec à bas voltage (24 VAC) pour synchroniser avec le système de chauffage/climatisation. Pour plus de détails, consulter les fiches techniques des commandes murales.



Commande multifonctionnelle numérique  
(No. 200500242\_FC)



Hygostat électronique à cristaux liquides  
(No. 200500227)




Minuterie 20/40/60 (No. 200500228)



Commande de vitesse (Basse/Intermittente/Haute)  
(No. 200500229)




Commande de mode control (Recirculation)  
(No. 200500230)

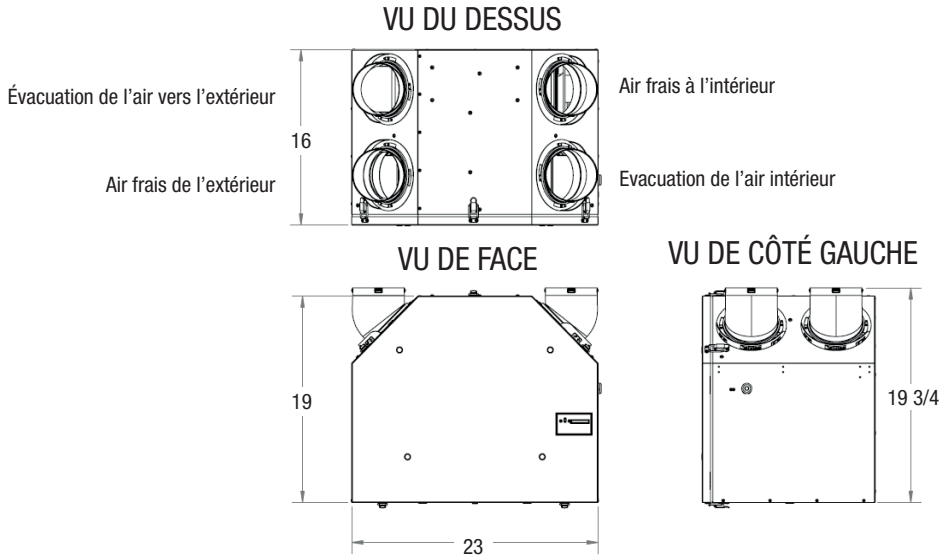

## HK150-TQG: PERFORMANCE

HK150-TQG Performance de ventilation

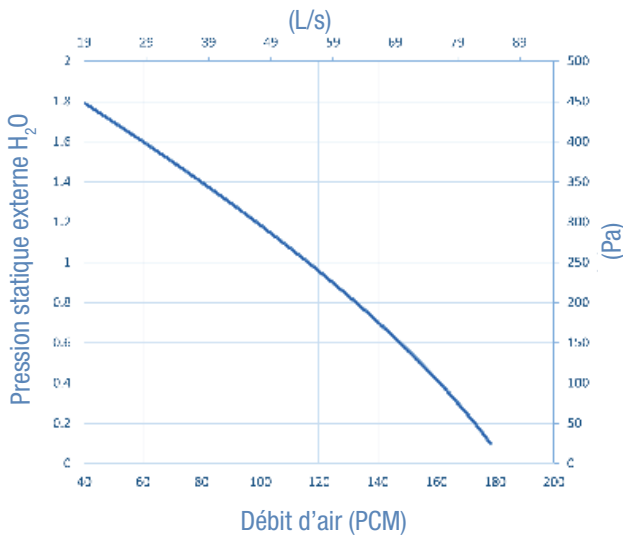

Performance thermique – HK150-TQG									
Température d'air frais		Débit net d'air		Consommation d'énergie (w)	Rendement de récupération de chaleur sensible	Rendement de récupération sensible ajusté	Récupération latente/transfert d'humidité	Efficacité totale de la récupération	
°F	°C	PCM	L/s						
<b>Chauffage</b>									
32	0	36	17	64	83%	96%	4%	-	
32	0	51	24	77	83%	94%	3%	-	
32	0	66	31	88	82%	92%	2%	-	
32	0	81	38	97	81%	90%	7%	-	
-13	-25	83	39	148	61%	66%	8%	-	

Projet :		Architecte :	
Emplacement :		Ingénieur :	
Modèle :		Entrepreneur :	
Quantité :		Commentaires :	
Soumis par :			
Date :			

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez [aldes.ca](http://aldes.ca), appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur

©2026 ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation - Tous les droits sont réservés. Toute reproduction ou distribution de ce document, en tout ou en partie, dans quelque forme ou par quel moyen que ce soit, est interdite sans autorisation

écrite de ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation. Les renseignements contenus dans ce document sont sujet à changement sans préavis.